

А К Т 12

Проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг.

с.Кош-Агач

«19» 08 2020г.

Комиссия, образованная распоряжением главы МО «Кош-Агачский район» от 03.08.2020 г. № 341, на основании «Положения об оценке готовности котельной к работе в осенне-зимний период» с «14» 08 2020г. по «21» 08 2020г. провела проверку готовности к отопительному периоду:

Средняя общеобразовательная школа с.Жапа-Аул

(указывается выполнение (невыполнение) условий готовности предприятия к работе)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: **Средняя общеобразовательная школа с.Жапа-Аул** подготовлена к работе и имеет право на получение паспорта готовности.

Председатель комиссии:

Начальник отдела «Строительства,
архитектуры, земельно-имущественных
отношений и ЖКХ»



О.Б.Кусаинов

Члены комиссии:

Начальник Управления Образования
МО «Кош-Агачский район»
И.о.директора МКУ «Тепло»
Директор МКУ «Строй Проект»



И.О.Соятобаев

К.Н.Кахитов

М.А.Турусупков

С актом ознакомлен, один экземпляр получен:

Директор по производству ООО «Теплый Ключ»
(должность руководителя предприятия)



Е.О.Мухтасыров



СОГЛАСОВАНО:
Инспектор _____
« ____ » _____ 2020г.

СОГЛАСОВАНО:
Глава МО «Кош-Агачский район»
С.М.Кыдырбаев
« ____ » _____ 2020г.

А К Т инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования металлической дымогарных и конструктивов стен встроеной котельной Средняя общеобразовательная школа с.Жана-Аул Кош-Агачского района Республики Алтай

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Начальник Отдела «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ»

Начальник Управления Образования

МО «Кош-Агачский район»

И.о.директора МКУ «Тепло»

Директор МКУ «Строй Проект»

Директор по производству ООО «Теплый ключ»


О.Б.Кусаинов
И.О.Солтонбаев
К.Н.Камитов
М.А.Урусупеков
Е.О.Мухтасыров

Произвели обследование металлической дымовой трубы встроеной котельной.

Основные параметры дымовой трубы:

Газоотводящий ствол

Вантовые оттяжки

Фундамент трубы

Анкерные болты

Крепление вантовых оттяжек

Наличие конденсата

Осадка фундамента

Фундамент стены

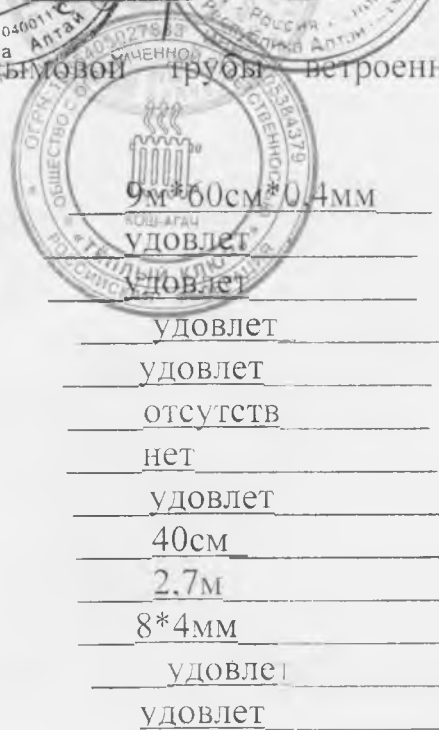
Толщина стены

Высота стены

Длина стены

Заключение - металлическая дымовая труба

Конструктов стен


9м*60см*0,4мм
УДОВЛЕТ
УДОВЛЕТ
удовлет
удовлет
отсутств
нет
удовлет
40см
2,7м
8*4мм
удовлет
удовлет